

本方案旨在为贵单位提供一套完整的照明系统设计方案，以满足贵单位对室内照明环境的要求。

一、项目概况

本项目为贵单位新建办公楼，总建筑面积为10000平方米，其中地上建筑面积为8000平方米，地下建筑面积为2000平方米。

二、设计依据

设计标准 (GB 50034-2006)	2700K (暖白光)
照度标准 (lx)	220V(± 10%)
光源选择 (LED)	1 米
灯具选择 (筒灯)	4000
灯具品牌	飞利浦
灯具功率	300W-20KW
灯具数量	


三、照明系统组成









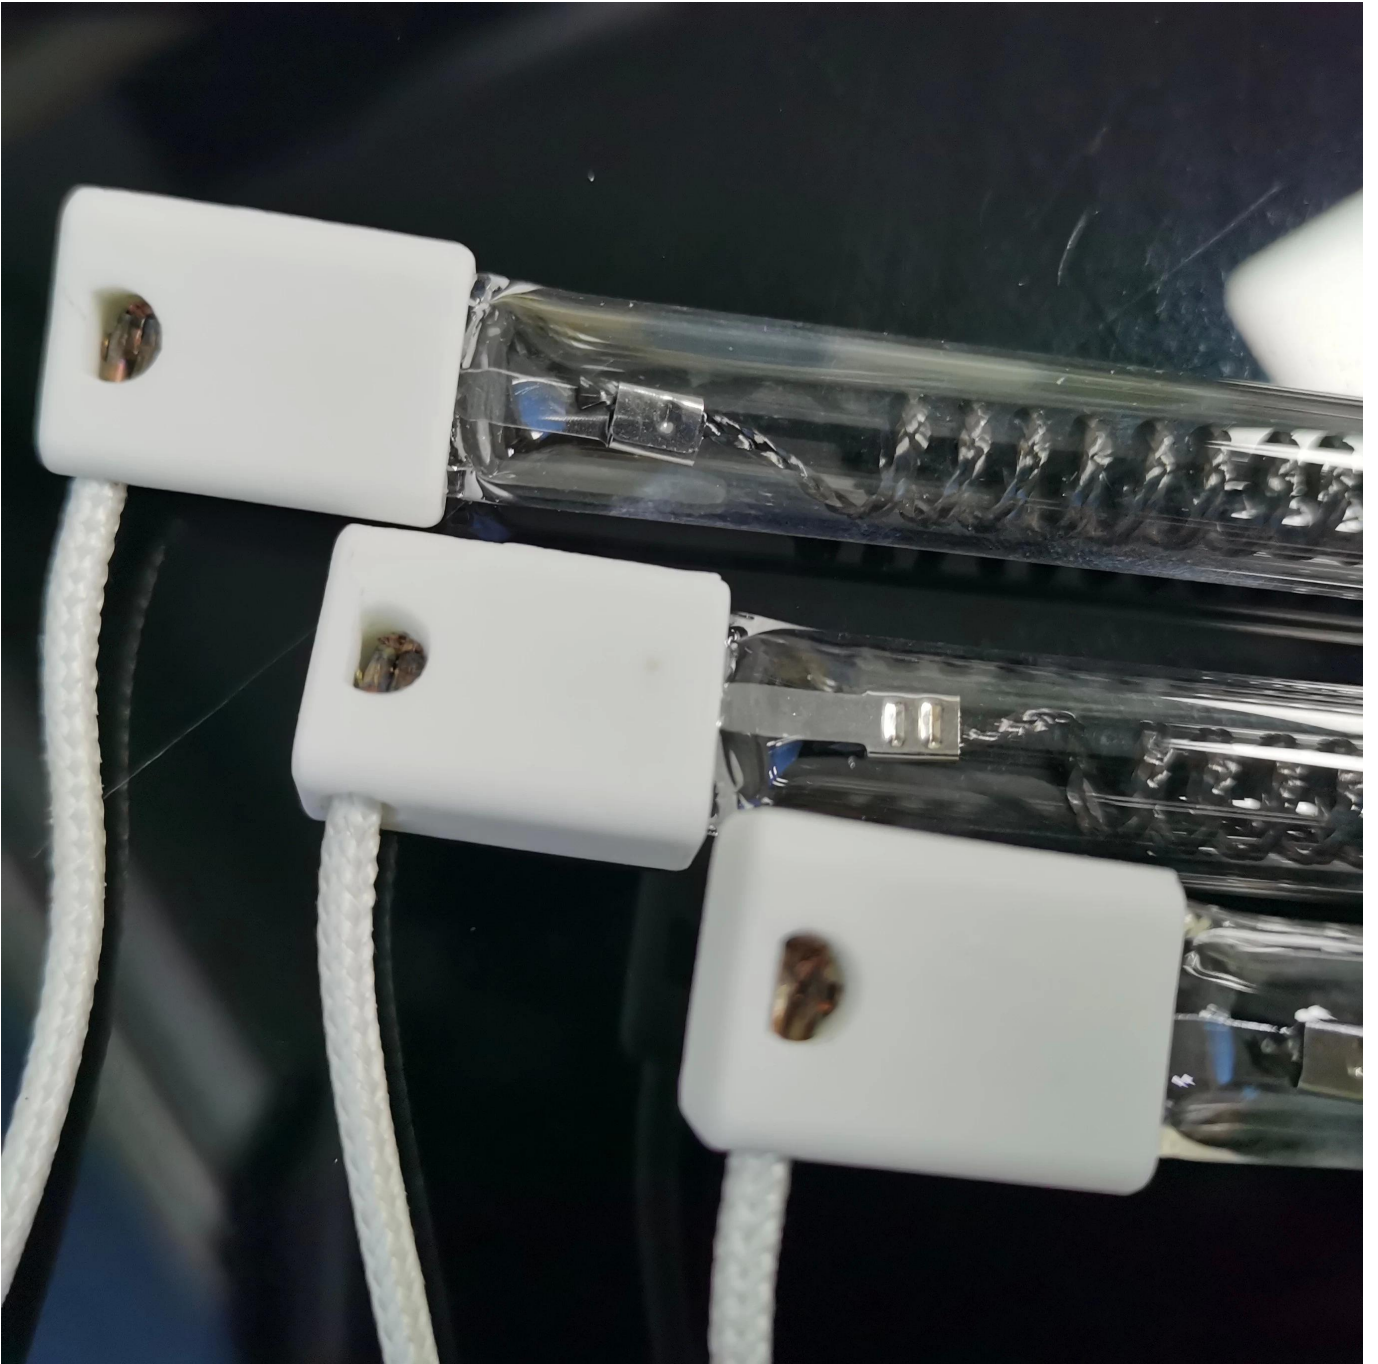



□□□□□□□□ □□□□□□□□□□:

